


ARBETEN I NÄRHETEN AV LUFTLEDNINGAR


Arbeta inte farligt nära spänningsförande ledningar!

När man handskas med långa eller skrymmande föremål eller vid arbete med arbetsmaskin får inte föremålet/lasten eller del av maskinen ens i misstag hamna närmare kraftledningens strömledare än måtten i sidled och under enligt bilden nedan.

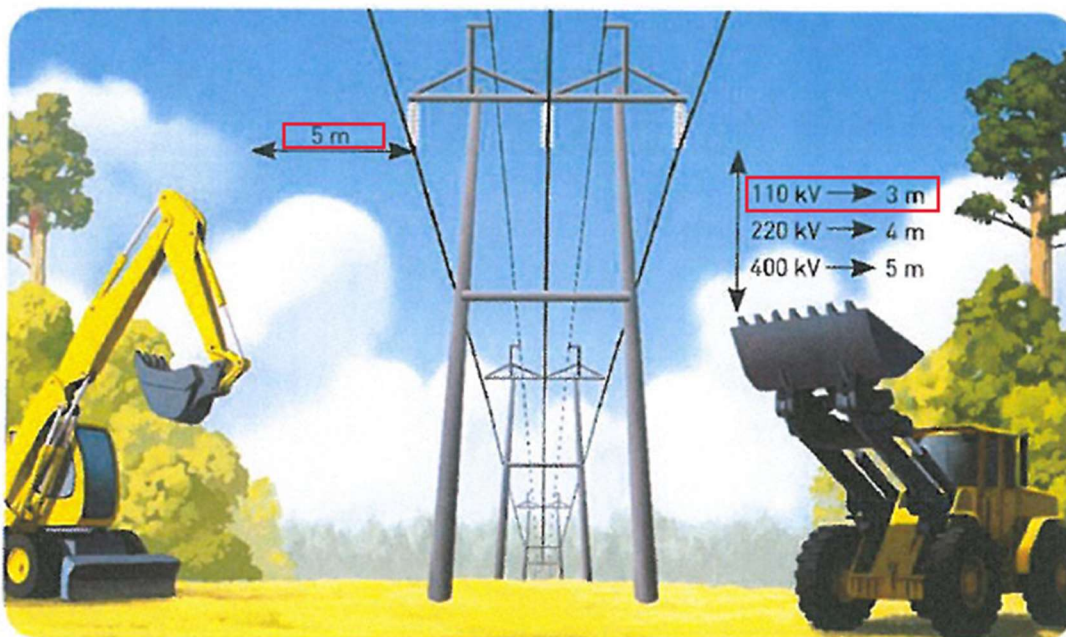

Spänning kV	Isolatorkedjans längd	Antal isolatortallrikar
110	ca 1 meter	6-8
220	ca 2 meter	10-12
400	ca 4 meter	18-24

Kraftledningarnas stolpområde sträcker sig 3 meter på marknivån från stolparnas fundament och stagkonstruktioner. Inom detta skyddsområde är det inte tillåtet att köra, gräva eller fylla på material.

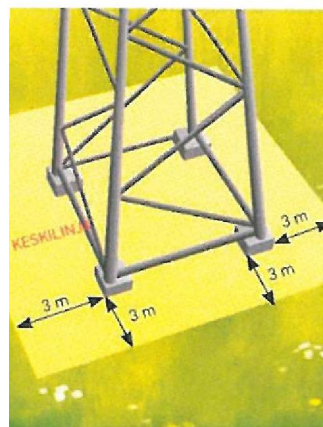

Stagad konstruktion med två stolpar Självbärande stolpkonstruktion utan stag

Ifall det vid arbetena uppstår skador på Herrfors Nät-Verkko:s kraftledning ber vi er genast kontakta Volue driftcentral, telefon 029 020 9502 eller Herrfors Nät-Verkko:s driftcentral, telefon 044 781 5305.