


## TYÖSKENTELY ILMAJOHTOJEN LÄHEISYYDESSÄ


**Älä mene vaarallisen lähelle johtoja!**

Käsiteltäessä pitkiä tai suurikokoisia esineitä tai työskenneltäessä työkoneella ei mikään esine tai koneen osa saa vahingossakaan joutua sivusuunnassa tai alapuolella oheisissa kuvissa olevia mittoja lähemmäksi jännitteisiä johtimia.

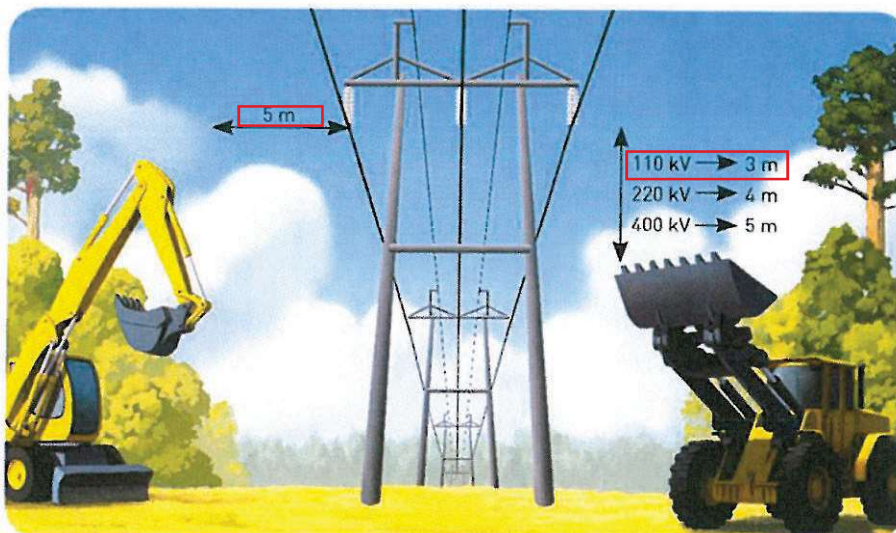


| Jännitetaso kV | Eristinketjun pituus | Eristinlautasten lukumäärä |
|----------------|----------------------|----------------------------|
| 110            | noin 1 metri         | 6-8                        |
| 220            | noin 2 metriä        | 10-12                      |
| 400            | noin 4 metriä        | 18-24                      |

Voimajohtopylväiden pylväsala ulottuu kolmen metrin päähän pylvään maanpäällisistä perustus- ja harusrakenteista. Pylväsala on suoja-alue, jolla ei saa liikkua työkoneilla, kaivaa tai läjittää.

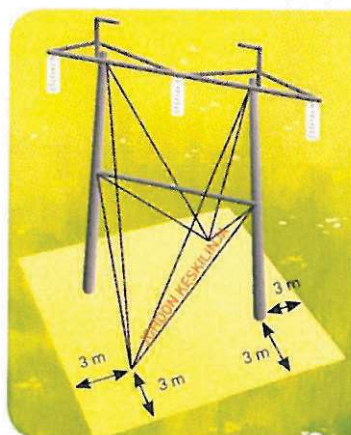

Harustettu, kaksijalkainen pylväs

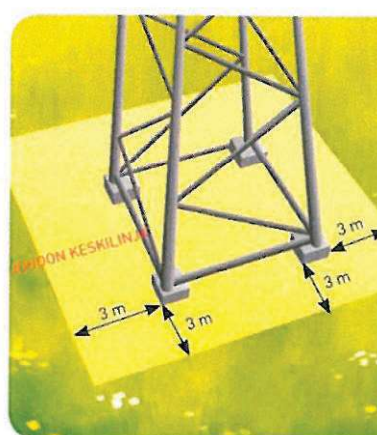

Harustamaton, yksijalkainen pylväs

Jos töiden yhteydessä tapahtuu Herrfors Nät-Verkko Oy:n voimajohtoon liittyvä muu kuin maadoitusjohtimiin kohdistuva vahinko, pyydämme ilmoittamaan siitä heti Voluen käyttökeskukseen, puhelin 029 020 9502 tai Herrfors Nät-Verkko Oy:n käyttökeskukseen, puhelin 044 7815 305.